

# ティー・ジーエムピー T-GMP に、取り組んでみませんか？

## ◆ T-GMP (ティー・ジーエムピー: Tea-Good Manufacturing Practice) とは


安全・安心で信頼性の高い静岡茶の安定的な製造を目指すため、仕上茶における「適正製造規範=GMP (Good Manufacturing Practice)」をチェックリストで具体的に示した静岡茶独自のしくみです。

## ◆ T-GMPの特徴

- (1) 食の安全・安心だけではなく、環境への配慮、労働安全と福祉、工場経営と販売管理も視点を含めた、「適正規範」を示したしくみです。
- (2) ISO9001、ISO22000、FSSC22000、HACCP等の品質や食品安全の規格をもとに作製しているため顧客から要望される食品安全マネジメント規格に取り組む際のベースになります。
- (3) 達成状況を把握することで、自工場の現時点の水準が分かるとともに、重要管理項目を確認することにより、今後取り組むべき課題の優先順位を整理することができます。
- (4) 最終製品の検品による安全性の確保だけでなく、安全な食品を製造する食品工場にとって、当然である工程管理に基づく安全性確保の考え方が自然に身につけられます。
- (5) 抽出された課題を是正し、その効果を確認して次の事業計画に盛り込むPDCAサイクルを回すことにより、継続的改善ができるようになります。


## ◆ T-GMPのイメージ

T-GMPに取り組み、体系的に「PDCAサイクル」を回すことによって継続的に改善が進み、より安全・安心な製品を製造できる工場になります。

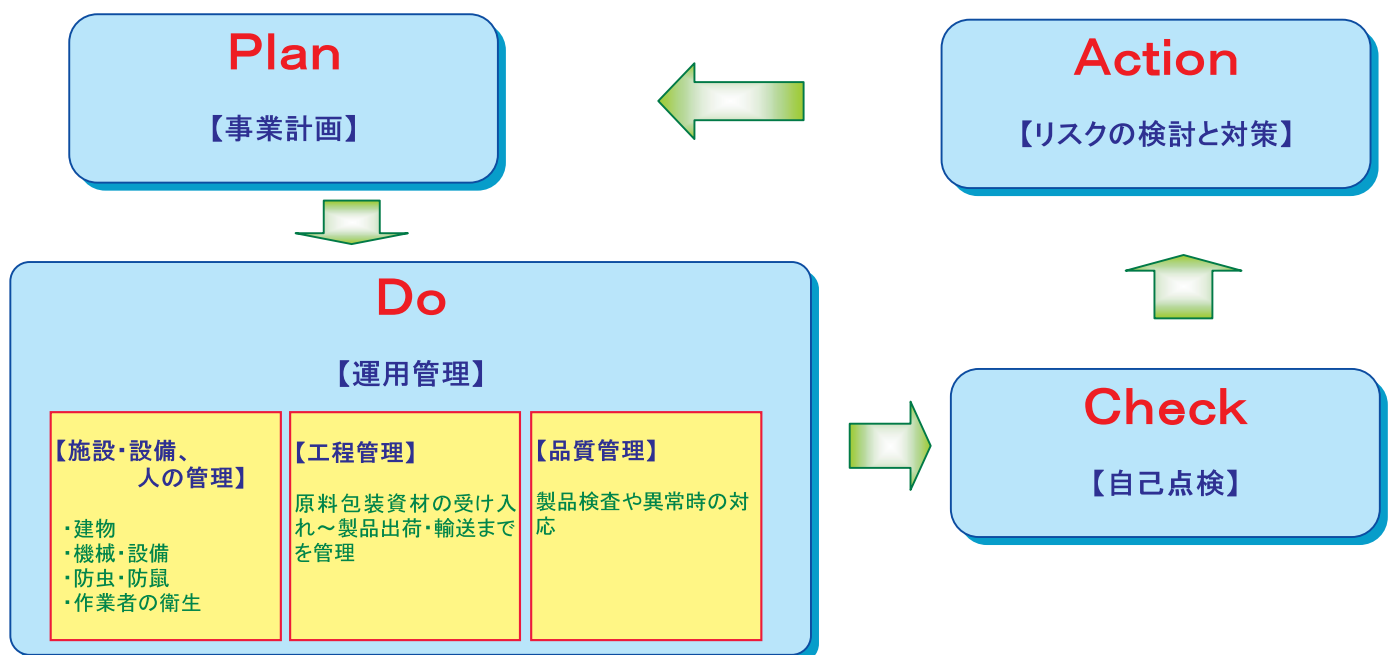

## ◆茶園から仕上茶工場までをカバーする衛生管理体制の構築

T-GAPに取り組む茶園・荒茶工場が生産した原料(荒茶)を、T-GMPに取り組む仕上茶工場が加工して製品化することにより、総合的な衛生管理体制が構築され、大手流通業者や消費者により安全・安心な製品提供につながります。

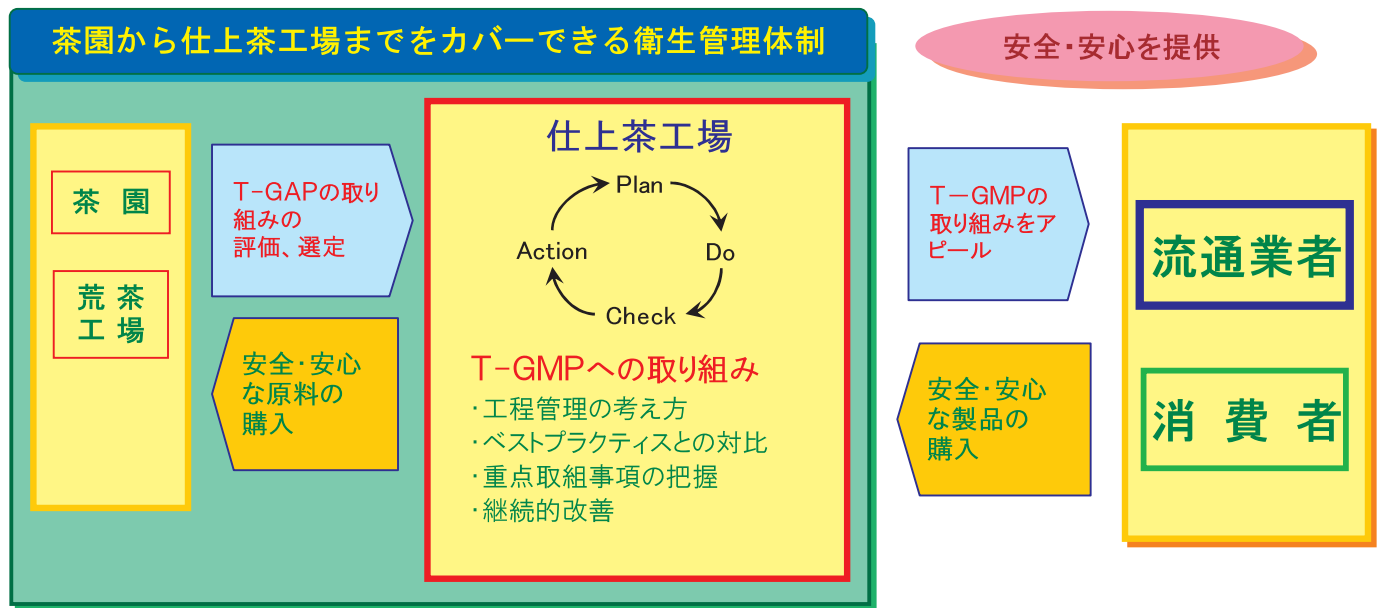

## ◆T-GMPチェックシートの使い方

各項目の内容を確認し、取り組み済みの場合は“適合”の欄に○を記載します。全ての項目を埋めた後、重要管理項目の不適合を中心に対策を講じて改善していきます。

管理点	参考レベル	重要管理項目	適合基準	解説	該当外	適合性(○×)			備考
						必須	重要	努力	
5. 建屋・内部構造									
5.7 天井・梁・柱									
5.7.2	必須	◎	天井材の剥がれ、鉄骨の塗装の剥がれ等、天井や柱からの異物が落下しないように対策をとっている。	新築から年数が経過した工場は、特に鉄骨の塗装の剥がれに注意が必要。塗装し直しや内張りの施工ができない場合には、高所作業ができる方法を確立して、マメに点検・剥離・補修をする必要がある。	△	○			マメな点検の実施をしている。
5.7.3	必須	◎	茶埃、昆虫等の異物が落下しないように対策をとっている。	◆優良：内張りの施工。 ◆優良：キャットウォーク(高所作業用の足場)の設置。	△	×			クモの巣が張っている。

## ◆T-GMPチェックシートの中身

- |                     |                     |                |
|---------------------|---------------------|----------------|
| 1. 仕上茶工場の把握         | 11. 工程管理            | 21. 労働安全・労務管理  |
| 2. 食品安全衛生に関する法規制の把握 | 12. 加工エリアへの入場時の個人管理 | 22. 個別リスク検討と対応 |
| 3. 茶工場外縁の管理         | 13. 運用管理            | 23. リスクの再検討と対応 |
| 4. 環境負荷の低減          | 14. 力量、教育・訓練及び認識    | 24. 事業計画       |
| 5. 建屋・内部構造          | 15. 売買上の契約          | 25. 記録管理       |
| 6. 保管施設             | 16. トレーサビリティ及び加工履歴  | 26. 自己点検       |
| 7. その他の施設           | 17. 品質管理            |                |
| 8. ねずみ族及び昆虫の駆除      | 18. クレーム対応          |                |
| 9. 機械設備共通の管理        | 19. 緊急事態への対応        |                |
| 10. 商品規格            | 20. 購買先・外部委託管理      |                |

# 社団法人 静岡県茶業会議所

〒420-0005 静岡県静岡市葵区北番町81番地  
電話 054-271-5271 FAX 054-252-0331

2011.03